





# Descrizione

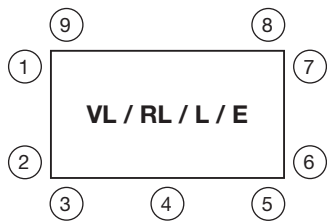


1a cifra mandata  
2a cifra ritorno  
3a cifra sfiato  
4a cifra scarico

## Attacchi monotubo (incl. attacco di sfiato e di scarico)




Per le valvole a lancia occorre indicare anche il diametro della lancia (ad es. 12 mm). In assenza di tale indicazione vengono realizzati i tipi di allacciamento 3076/5012 per TKM.

## Attacchi bitubo (incl. attacco di sfiato e di scarico)

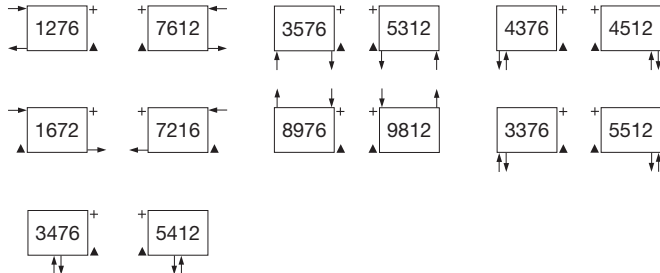

Se si desidera il radiatore senza scarico, l'ultima cifra del codice deve essere sostituita da uno 0 (1276 = 1270). Altre possibilità di attacco su richiesta.


## Attacchi collegati in serie (incl. attacco di sfiato e di scarico)

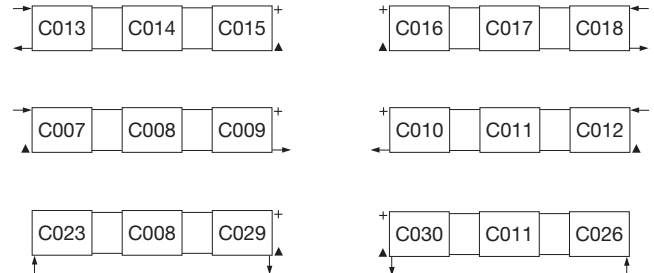


Per gli attacchi collegati in serie occorre annotare la dimensione del collegamento in serie. Raccomandiamo di scegliere una dimensione maggiore rispetto a mandata/ritorno. Altre possibilità di attacco su richiesta.

## Esecuzione con valvola integrata (incl. attacco di sfiato e di scarico)


### Multicolonna




### Stratos




### Piastre



### Convettore



### Radiatori a colonne piatte



Per le esecuzioni con valvola integrata occorre annotare l'inserito valvola desiderato Oventrop M30x1,5 o Danfoss Klick sotto «Esecuzione speciale». Altre possibilità di attacco su richiesta.

## Fissaggi

### Fissaggio a muro

LUGTD con piastrelle in altro e in basso (standard per le piastre)

LUGT con piastrelle in altro

## Coperture

GR Griglia di copertura per piastre e convettori

CS Nastro di copertura per piastre e convettori

SC Copertura laterale per piastre verticali senza lamelle

Piedini	Piastra	Tubo piatto	Multicol.
Piedino spost. 120-170	FR170	FF170	WF120
Piedino spost. 150-200	FR200	FF200	-
Piedino spost. 200-250	FR250	FF250	-
Piedino spost. 170-350	-	-	WF170
Piedino spost. su richiesta	FRVCUS	FFVCUS	WFV

## Esecuzioni speciali

R Attacchi sul lato frontale

W Attacchi lato muro

CUS Interasse

ETO Esecuzione secondo schizzo

HD Esecuzione alta pressione

HL Resistenza elett. a sinistra

CL Danfoss Klick

M3 Oventrop M30x1,5

## Esempio di ordinazione

Posizione	Ambiente	Numero	Modello	Lunghezza in mm o elementi	Schema attacchi	Dimensioni degli attacchi				Coperture	Fissaggio	Superficie	Esecuzione speciale, annotazione
						Mandata/ritorno	Sfiato	Scarico	Colleg. in serie				
1	Tinello	1	NVLV180										
2	Salotto	1	NHLLH49/49	7	1276	12	14	38					
3	Cucina	1	3050	1200	7612	12	38	38		LUGTD	9016	W	
4	102	1	E1050/40	34	5412	12	14	12		GR	LUGTD	9007	CUS 450
5	105 Bagno	1	LFE-120-060/RS	25	3576	12	38	38			9016	ETO	
6	Mansarda	1	RK323							FF170	1001	HD	
7				1800	V111	12	38	38		GR	0336	HL	
8											9016	M3	
9													
10													

Servirsi di questo aiuto per ordinare i radiatori Zehnder in modo semplice. I moduli di ordinazione Zehnder possono essere richiesti gratuitamente all'indirizzo e-mail: [info@zehnder-systems.ch](mailto:info@zehnder-systems.ch) oppure T +41 62 855 11 11

<b>Ordinante</b>
Indirizzo
NPA/Località
N. di telefono

<b>Data di ordinazione</b>
----------------------------

<b>N. di ordinazione</b>
--------------------------

<b>Incaricato di riferimento</b>
----------------------------------

<b>Data desiderata</b>
------------------------

<b>Oggetto</b>
Indirizzo
NPA/Località
N. di telefono

<b>N. di ordine</b> non compilare																				
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>N. cliente</b> non compilare																				
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Consegna</b> non compilare
----------------------------------

<b>Tipo di invio</b> non compilare
---------------------------------------

<b>Indirizzo di consegna</b>
Indirizzo
NPA/Località
N. di telefono

<b>Prodotto/modello</b> non compilare	<b>Sconto 1</b>	<b>Sconto 2</b>	<b>Sconto 3</b>

Posizione	Ambiente	Numero	Modello	Lunghezza in mm o elementi	Schema attacchi	Dimensioni degli attacchi				Coperture	Fissaggio	Superficie	Esecuzione speciale, annotazione
						Mandata/ritorno	Sfiato	Scarico	Colleg. in serie				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

<b>Commento</b>
-----------------

<b>Firma</b>	<b>Data</b>
--------------	-------------

01/2014